

Diese Planunterlage ist Eigentum der Avacon Aktiengesellschaft  
 Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers  
 Die Weitergabe dieses Planes an Dritte bedarf unserer Genehmigung

Genauere Lage und Tiefe unserer Anlage sind durch Handschachtung zu ermitteln  
 Parallel zu Mittelspannung u. Ferngasstrassen können sich Fernmeldekabel  
 (LWL/CU) in einem Abstand von maximal 1 m, gewöhnlich jedoch 0,4 m befinden



**avacon**

Bemerkungen: GTL0000164

Lehrte - Hildesheim/Nord *Gas HP 02.01*

PN 25 DN 200

Maßstab: 1:500


Blatt 1 / 1

Auskunft / Fortführung
Ansprechpartner: Herr Linke
Druckdatum: 20.11.2013
Ort: Giesen - Harsum
Sparte:
Sparte(n): Gas HD

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung.

© Geobasis-DE / LVerm LSA, 010112

© 2005

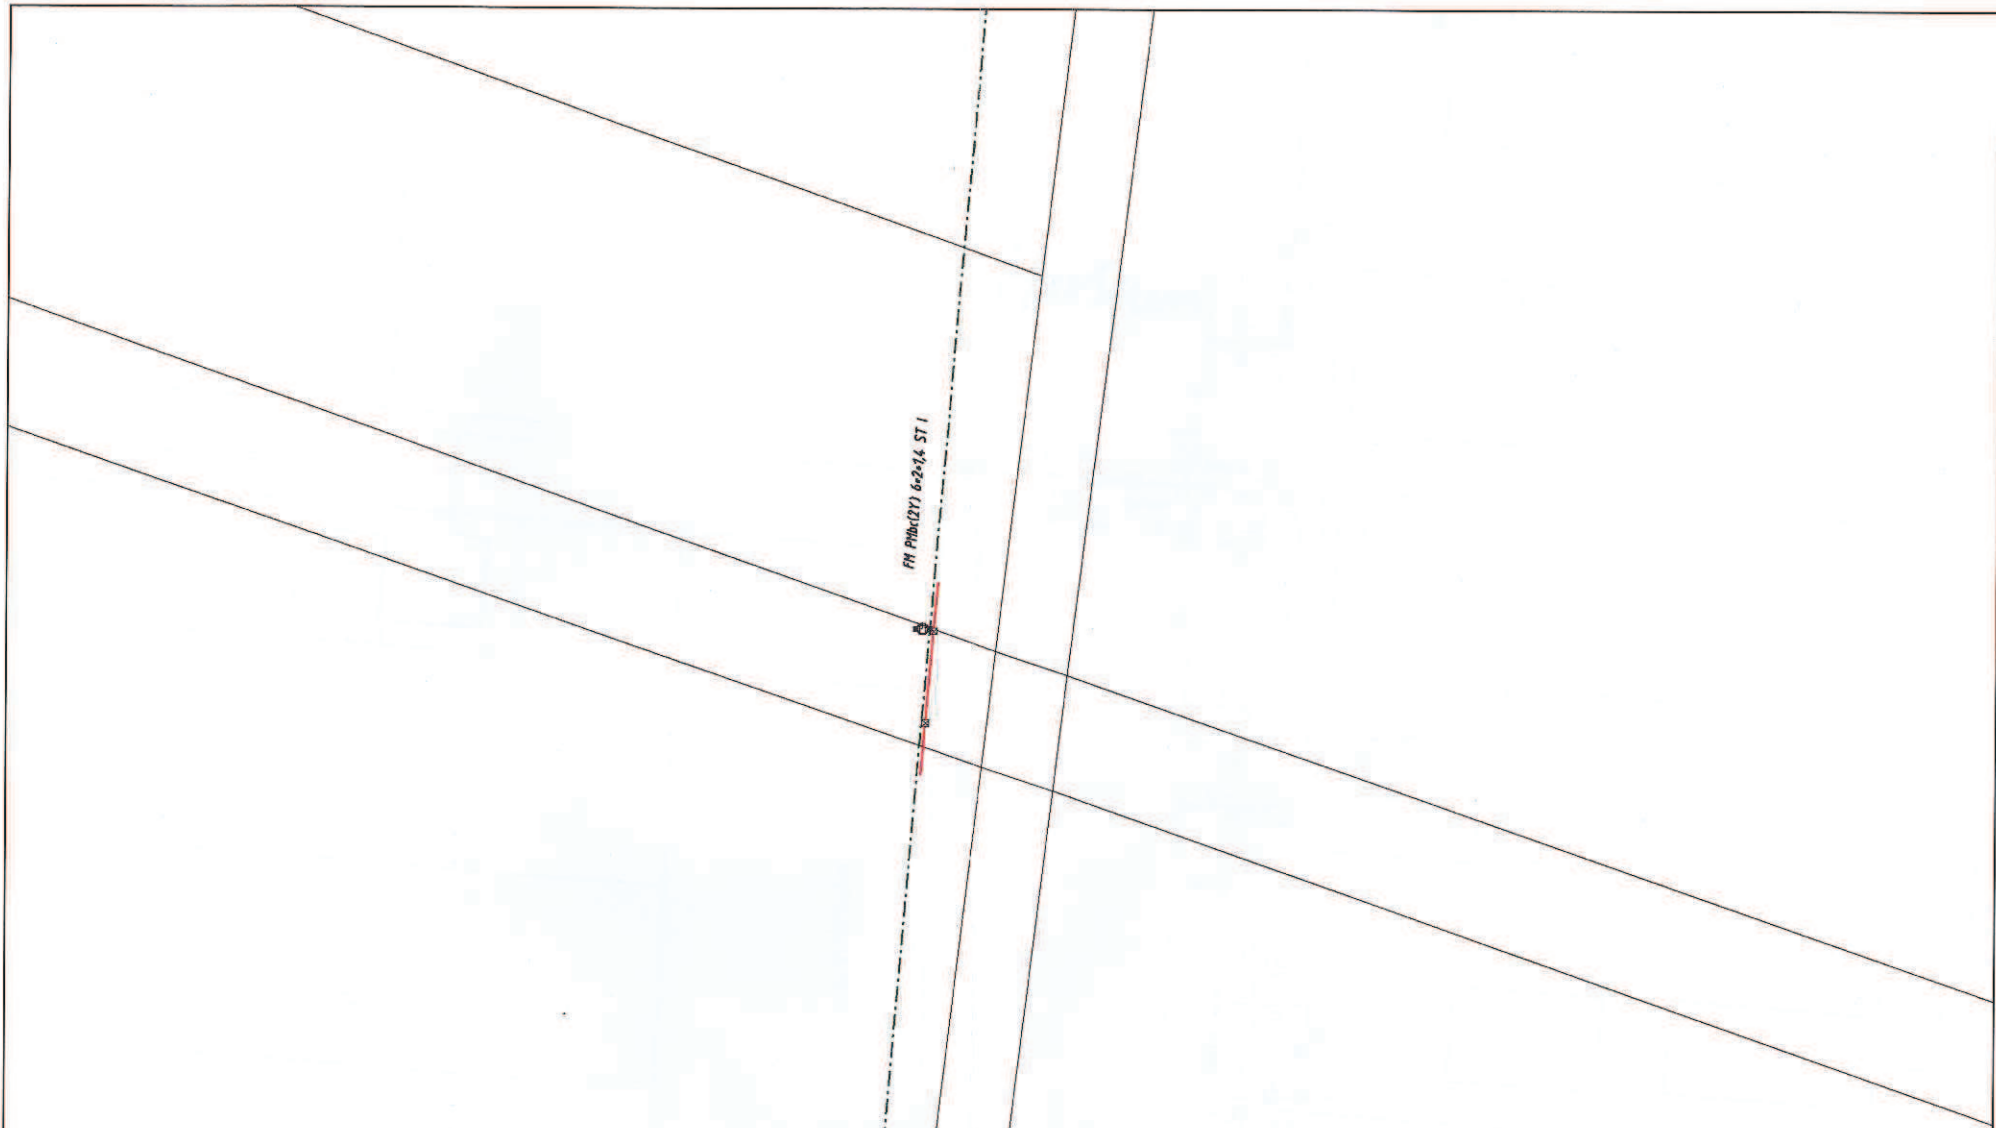

FM P160(2Y) 6-2-14 ST 1

<p>Diese Planunterlage ist Eigentum der Avacon Aktiengesellschaft          Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers          Die Weitergabe dieses Planes an Dritte bedarf unserer Genehmigung</p>		<p>Genauere Lage und Tiefe unserer Anlage sind durch Handschachtung zu ermitteln          Parallel zu Mittelspannung u. Ferngastrassen können sich Fernmeldekabel          (LWL/CU) in einem Abstand von maximal 1 m, gewöhnlich jedoch 0,4 m befinden.</p>	
	<h1 style="color: green;">avacon</h1>		Auskunft / Fortführung
	Bemerkungen: <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Gas HP 02.01</p>		Ansprechpartner: Herr Linke
	Maßstab: 1:500		Druckdatum: 20.11.2013
Blatt 9 / 14		Ort: Giesen - Harsum	
		Straße:	
		Sparte(n): FM	
<small>Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung.</small>		<small>© Geobasis-DE / LVerm LSA, 010112</small>	
		<small>© 2005  </small>	